



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73. Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

22.03.2016г.

(дата составления предписания)

г. Арзамас

11ч.00мин.

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N Пр-693/16/П/18

Мной (комиссией в составе): государственным инспектором
Арзамасского ГО Чичигиным Николаем Михайловичем

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения от 11.03.2016г № пр-693/16 Волжско-Окского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении внеплановая/выездная

(наименование проверки)

в период с 21.03.2016г. по 22.03.2016г.

На основании акта проверки: от 22.03.2016г. №пр-693/16/А/18

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,
Государственному бюджетному учреждению «Областной санитарно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос»

ИНН 5202002271, ОГРН 1025201335500

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Энергетический надзор			
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство административно-технического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП 1.2.3,1.2.7.	30.04.2016г.
2.	Электротехнологический персонал учреждения не прошёл проверку знаний по вопросам электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП 1.4.3	30.04.2016г.
3.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами (просрочен срок поверки диэлектрических перчаток).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП 1.2.2,1.7.2 Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках Гл. 1.4, приложение-7	30.04.2016г.
4.	Нет журнала учёта и содержания средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках Гл. 1.4, приложение-1.	30.04.2016г.
5.	Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок осуществляется не по правилам.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП 1.7.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.13	30.04.2016г.
6.	Ключи от электроустановок не пронумерованы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.13	30.04.2016г.
7.	Нет запасного комплекта ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.13	30.04.2016г.
8.	Завести журнал учёта и выдачи ключей от	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.	30.04.2016г.

	электроустановок.	3.13	
9.	Не оформляется оперативный журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП 1.7.2	30.04.2016г.
10.	Переработать перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей гл. 8	30.04.2016г.
11.	Завести журнал по нарядам и распоряжениям	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, гл. 5, приложение 8	30.04.2016г.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Арзамасский территориальный отдел Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607220, г.Арзамас, ул. 9 Мая, 4, офис 236.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
Арзамасского ТО

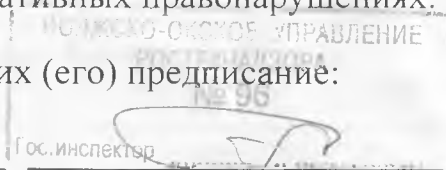

Чичигин Николай
Михайлович

должность

подпись

ФИО


должность

подпись

ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор, Полтарацкий Сергей Михайлович
Должность, ФИО



22.03.2016

Подпись

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:
